



中华人民共和国国家标准

GB/T 4169.5—2006

代替 GB/T 4169.5—1984, GB/T 12555.9—1990

塑料注射模零件 第 5 部分：带肩导柱

Components of injection moulds for plastics—
Part 5: Shouldered guide pillar

2006-12-08 发布

2007-04-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB/T 4169《塑料注射模零件》分为 23 部分：

- 第 1 部分：塑料注射模零件 推杆；
- 第 2 部分：塑料注射模零件 直导套；
- 第 3 部分：塑料注射模零件 带头导套；
- 第 4 部分：塑料注射模零件 带头导柱；
- 第 5 部分：塑料注射模零件 带肩导柱；
- 第 6 部分：塑料注射模零件 垫块；
- 第 7 部分：塑料注射模零件 推板；
- 第 8 部分：塑料注射模零件 模板；
- 第 9 部分：塑料注射模零件 限位钉；
- 第 10 部分：塑料注射模零件 支承柱；
- 第 11 部分：塑料注射模零件 圆形定位元件；
- 第 12 部分：塑料注射模零件 推板导套；
- 第 13 部分：塑料注射模零件 复位杆；
- 第 14 部分：塑料注射模零件 推板导柱；
- 第 15 部分：塑料注射模零件 扁推杆；
- 第 16 部分：塑料注射模零件 带肩推杆；
- 第 17 部分：塑料注射模零件 推管；
- 第 18 部分：塑料注射模零件 定位圈；
- 第 19 部分：塑料注射模零件 浇口套；
- 第 20 部分：塑料注射模零件 拉杆导柱；
- 第 21 部分：塑料注射模零件 矩形定位元件；
- 第 22 部分：塑料注射模零件 圆形拉模扣；
- 第 23 部分：塑料注射模零件 矩形拉模扣。

本部分为 GB/T 4169 的第 5 部分。

本部分代替 GB/T 4169.5—1984《塑料注射模具零件 带肩导柱》和 GB/T 12555.9—1990《塑料注射模大型模架 带肩导柱》。

本部分与 GB/T 4169.5—1984 和 GB/T 12555.9—1990 相比主要变化如下：

- 在标准的编排上作了较大修改，增加了“前言”、“范围”和“规范性引用文件”；
- 合并大型模架相应零件；
- 修改了零件的尺寸规格系列；
- 零件材料改为推荐选用；
- 表面粗糙度代替原标准中的光洁度。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国模具标准化技术委员会(SAC/TC 33)归口。

本部分起草单位：桂林电器科学研究所、龙记集团、浙江亚轮塑料模架有限公司、昆山市中大模架有限公司。

本部分主要起草人：翁史振、蔡逢敬、廖宏谊、胡建林、王建军、李捷、黄新标。

塑料注射模零件 第5部分：带肩导柱

1 范围

本部分规定了塑料注射模用带肩导柱的尺寸规格和公差。

本部分适用于塑料注射模所用的带肩导柱。

本部分还给出了材料指南和硬度要求,并规定了带肩导柱的标记。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。


GB/T 1184—1996 形状和位置公差 未注公差值

GB/T 4170—2006 塑料注射模零件技术条件

3 尺寸规格

尺寸规格见图1、表1。

表面粗糙度以微米为单位

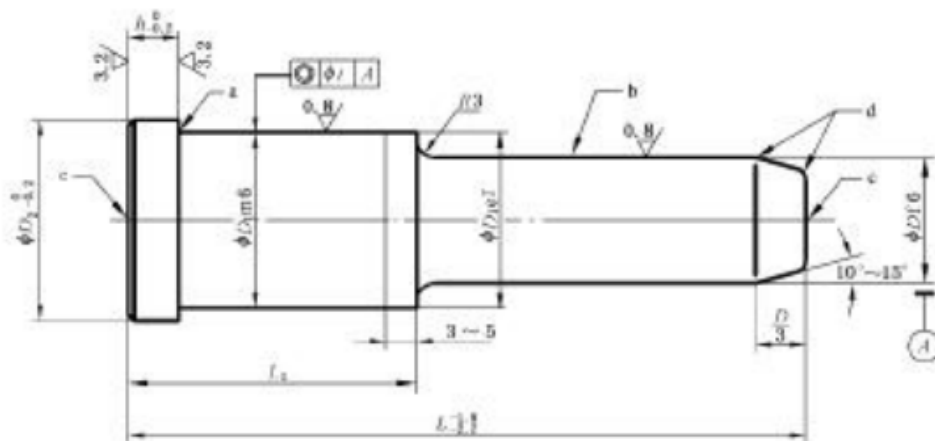

未注表面粗糙度 $Ra=6.3 \mu\text{m}$;未注倒角 $1 \text{ mm} \times 45^\circ$ 。

- a 可选砂轮越程槽或 $R0.5 \text{ mm} \sim R1 \text{ mm}$ 圆角。
- b 允许开油槽。
- c 允许保留两端的中心孔。
- d 圆弧连接, $R2 \text{ mm} \sim R5 \text{ mm}$ 。

图1 带肩导柱

表 1 带肩导柱尺寸

单位为毫米

D	12	16	20	25	30	35	40	50	60	70	80	
D_1	18	25	30	35	42	48	55	70	80	90	105	
D_2	22	30	35	40	47	54	61	76	86	96	111	
h	5	6	8		10			12	15			
L	50	×	×	×	×	×						
	60	×	×	×	×	×						
	70	×	×	×	×	×	×	×				
	80	×	×	×	×	×	×	×				
	90	×	×	×	×	×	×	×				
	100	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	110	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	120	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	130	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	140	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	150		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	160		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	180			×	×	×	×	×	×	×	×	×
	200			×	×	×	×	×	×	×	×	×
	220				×	×	×	×	×	×	×	×
	250				×	×	×	×	×	×	×	×
	280					×	×	×	×	×	×	×
	300					×	×	×	×	×	×	×
	320						×	×	×	×	×	×
	350							×	×	×	×	×
380								×	×	×	×	
400								×	×	×	×	
450									×	×	×	
500									×	×	×	
550									×	×	×	
600									×	×	×	
650									×	×	×	
700										×	×	
L_1	20,25,30,35,40,45,50,60,70,80,100,110,120,130,140,150,160,180,200											

4 材料和硬度

材料由制造者选定,推荐采用 T10 A、GCr15、20Cr。

硬度 56 HRC~60 HRC。20Cr 渗碳 0.5 mm~0.8 mm,硬度 56 HRC~60 HRC。

5 要求

5.1 图 1 标注的形位公差应符合 GB/T 1184—1996 的规定, t 为 6 级精度。

5.2 其余应符合 GB/T 4170—2006 的规定。

6 标记

按本部分的带肩导柱应有下列标记:

- a) 带肩导柱;
- b) 带肩导柱直径 D ,以毫米为单位;
- c) 带肩导柱长度 L ,以毫米为单位;
- d) 带肩导柱与模板配合长度 L_1 ,以毫米为单位;
- e) 本部分代号,即 GB/T 4169.5—2006。

示例:

$D=16$ mm、 $L=50$ mm、 $L_1=20$ mm 的带肩导柱标记如下:

带肩导柱 16×50×20 GB/T 4169.5—2006